

QUICK START GUIDE

Tränkeautomat smart 2.2 Zusatzdosierer - Pulver

Dieses Dokument zeigt einen Überblick darüber, wie man einen Pulver-Zusatzdosierer mit entsprechenden Plänen einstellt.

1 Dosiergerät manuell reinigen

2 Tränkeautomat ausstecken

3 Anschlusskabel verlegen und anklemmen *


4 Abdeckblech am Fliegengitter entfernen Falls vorhanden

5 Halterungsbolzen anbringen *


6 Dosiergerät einhängen

7 Anschlusskabel mit Zusatzdosierer verbinden und Tränkeautomat wieder einstecken

8 Zusatzdosierer aktivieren

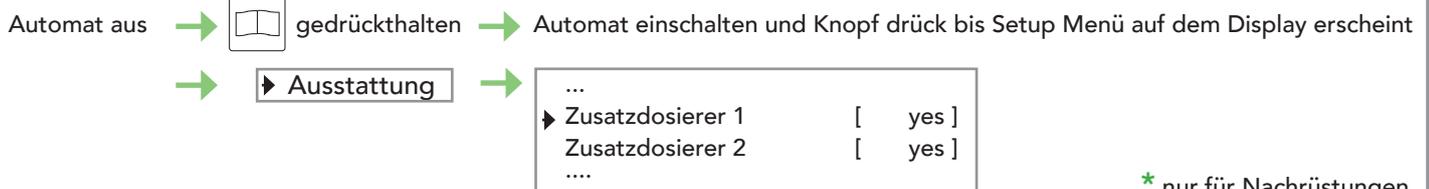


* nur für Nachrüstungen

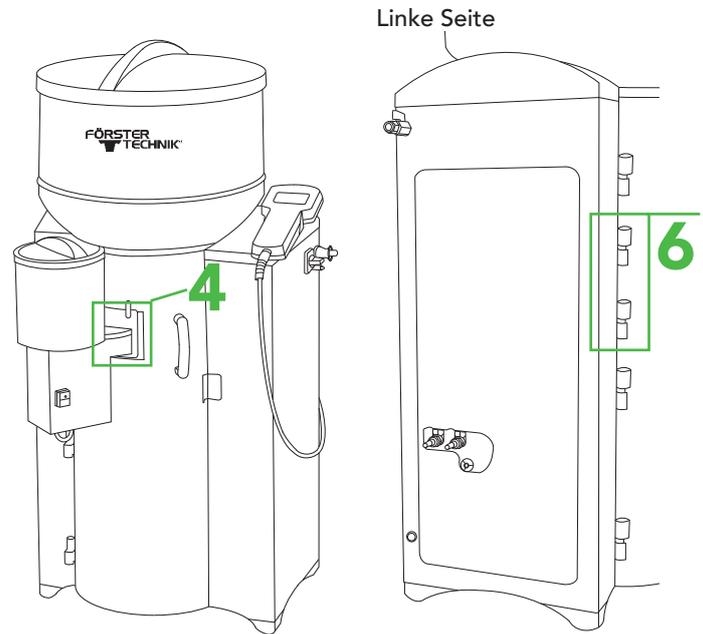

9 Dampfsperre aktivieren Falls vorhanden


10 Zusatzdosierer befüllen

- a) Dosierer mit Zusatz befüllen
- b) Kleine Menge Zusatz ausdosieren, um die Dosiereinheit zu befüllen

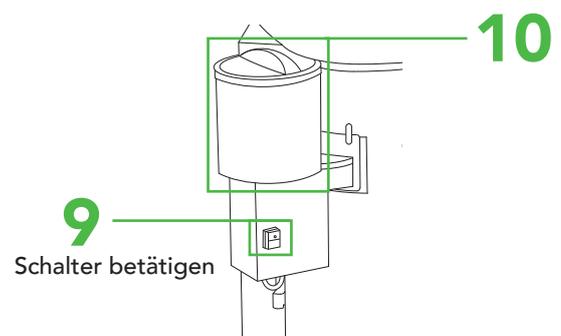

11 Kalibrierung

Bei Erstinbetriebnahme min. 3 x durchführen

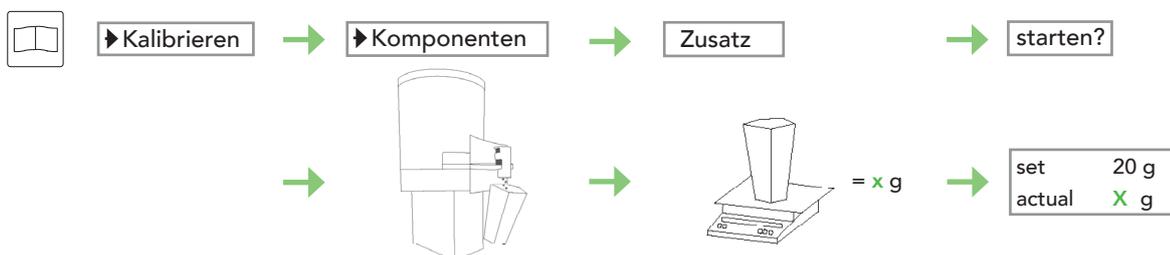

Achtung! Ausgabe in mehreren kleinen Mengen.

Die ausgegebene Menge auf einer separaten Waage wiegen.

X = Passen Sie den Wert entsprechend ihrer Messung an.

12 Pläne erstellen



a) Medizin (Zusatz in Tränke)

Medizin Rezept

< Rezept 1 - 4 >

Tage von bis

P 1 : 5 2.0 2.0

P 2 : 0 0.0 0.0

Dauer 5

Dosierung []

Verteilung []

Dosierer []

Dauer und Zusatzmenge

< Rezept 1 - 4 >

Tage von bis

P 1 : 5 2.0 2.0

P 2 : 0 0.0 0.0

Dauer 5


Endwert in g

Startwert in g

Länge der Periode

Dosierung []

[g/100kg]
Abhängig vom
Tiergewicht



[g/day]
Als Tagesmenge
pro Tier

		1	2	3	4	5					
6	7	8	9	10	11	12					
13	14	15	16	17	18	19					
20	21	22	23	24	25	26					
27	28	29	30	31							


[g/l]
Abhängig von
Tränkemenge



Zusatz +
1 liter Tränke

Verteilung []

[1 mal] täglich

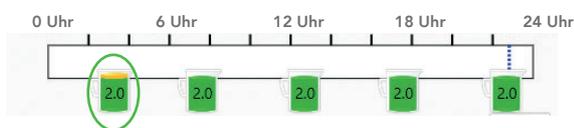

[2 mal] täglich



immer [gleich] verteilen



Dosierer []

Wählen Sie den entsprechenden Dosierer aus.


b) Elektrolyt (Zusatz in Wasser)

Elektrolyt-Rezept

Menge	[]	g/l
Dauer	[]	Tage
Elektrolyt	[]	l
Tränke	[]	l
Wartezeit	02:00	
Dosierer	[]	

Menge [] g/l

Dauer [] Tage




Elektrolyt +
1 liter Wasser

		1	2	3	4	5					
6	7	8	9	10	11	12					
13	14	15	16	17	18	19					
20	21	22	23	24	25	26					
27	28	29	30	31							

Elektrolyt [] l Menge an Elektrolyttränke / Mahlzeit

Tränke [] l Menge an Milchtränke / Mahlzeit

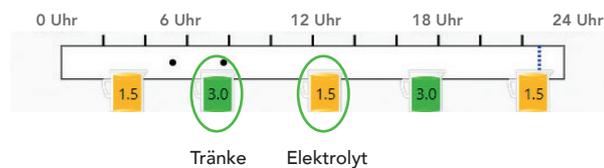

Wartezeit 02:00

Zeit zwischen Tränke und Elektrolyt, die das Kalb mindestens warten muss, um erneut Tränke / Elektrolyt zu bekommen.

Dosierer []

Wählen Sie den entsprechenden Dosierer aus.

13 Pläne zuteilen



Tier

Zusatz Enter

zuteilen R1 / R2 / R3 / R4 / EL

Gruppe

Zusatz 1 Enter

zuteilen R1 / R2 / R3 / R4 / EL

Sperrung von Restportionen

Tier oder Gruppe

gesperrt Enter Ja