



QUICK START GUIDE



Tränkeautomat - Kombi

1.2 Futterplan

Dieses Dokument bietet einen schnellen Überblick über die Einrichtung von Futterplänen und die Bedeutung der einzelnen Kategorien.

1 Futterplan




2 Menge Liter pro Tag

Die Standard-Tränkepläne A und B entsprechen dem 40FIT-Fütterungsprinzip.
C und D entsprechen dem Rationiert-Fütterungsprinzip.

40FIT Tränkeplan

Kombinieren Sie die 40FIT-Periode (unbeschränkte Tagesmenge) und die restriktive Fütterung in einem Tränkeplan.

< Gruppe A - D >				
▶ [40 FIT / rationiert]				
	Tage	von	auf	L
P 1 :	35	6.0	8.0	F
P 2 :	35	12.0	2.0	R
P 3 :		0.0	0.0	R
Dauer :			70 Tage	

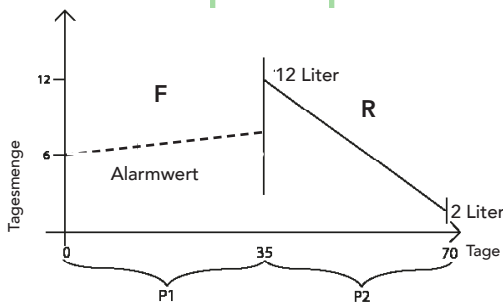

F = unbeschränkte Tagesmenge (40FIT)

R = begrenzte Tagesmenge


↳ Der Alarmwert wird wirksam, sobald die tägliche Aufnahme unter den eingestellten Werten liegt.

↳ Der eingestellte Wert ist der tatsächlich täglich verfügbare Betrag.

Restriktiver Tränkeplan


Füttern Sie täglich eine begrenzte Menge

< Gruppe A - D >				
▶ [rationiert]				
	Tage	von	auf	L
P 1 :	10	6.0	8.0	
P 2 :	40	8.0	8.0	
P 3 :	20	8.0	2.0	
P 4 :	0	0.0	0.0	
Dauer :			70 Tage	

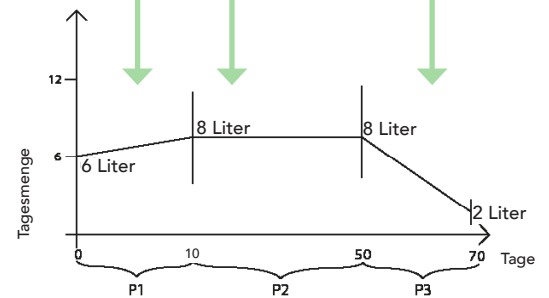

3 Konzentration Milchaustauscher auf einen Liter Wasser

< Gruppe A - D >			
	Tage	von	auf g/L
▶ P 1 :	[70]	150	150
P 2 :	0	0	0
Dauer :			70 Tage

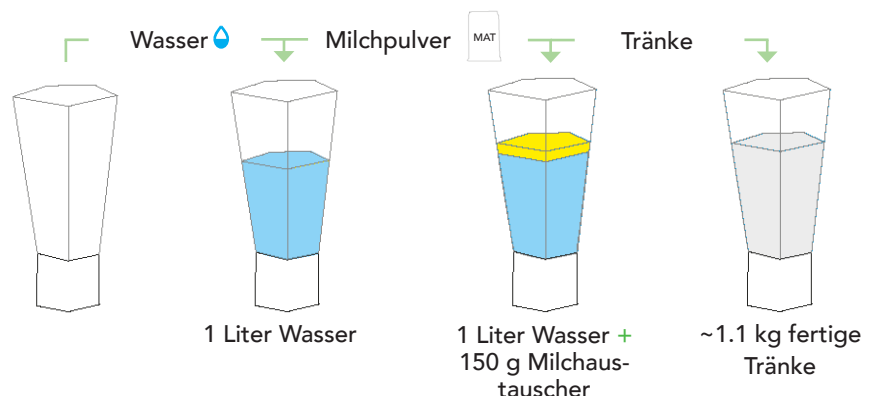

Diese Checkliste bezieht sich auf die Grundausstattung des Kälbertränkeautomaten. Es können nicht alle verfügbaren Funktionen oder Erweiterungen dargestellt werden. Detaillierte Informationen und gültige Warn- und Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung. (Stand 21/07)


QUICK START GUIDE

Tränkeautomat Kombi - 1.2 Futterplan


4 Milchanteil % - Anteil pro Tag bezogen auf Tränkemenge

< Gruppe A - D >				
	Tage	von	auf	%
keine Milch	P 1 :	20	0	0
	P 2 :	10	0	100
nur Milch	P 3 :	40	100	100
	P 4 :	0	0	0
Dauer :			70	Tage


Übergangsphase von MAT-Tränke zu Milchtränke



1 Liter Wasser
+ 150g MAT



500 ml Milch
+ 500 ml Wasser
+ 75g MAT



1 Liter Milch

5 Begrenzung Liter pro Besuch


< Gruppe A - D >			
	Tage	min	max L
P 1 :	10	1.5	2.0
P 2 :	25	2.0	2.5
P 3 :	35	2.5	3.0
P 4 :	0	0.0	0.0
Sperre 40 FIT :		01:00 h	
Dauer:			70 Tage

max. Tränkemenge pro Besuch, auch für Kälber in einer 40FIT

min. Tränkemenge pro Besuch, die das Kalb angespart haben muss, um trinken zu dürfen

Sperzeit zwischen Besuchen in 40FIT-Periode


6 Zusatzeinstellungen



Ad-lib:	[nein]
Tränke:	MAT/Milch
Milch leer:	[MAT]
Ausgleich:	150 g / L

Futter, das für die Kälbertränke verwendet werden soll: [nur MAT oder MAT/milk]
Dies hat Auswirkungen auf die Notwendigkeit der Reinigung und die Menüansicht.
Wenn die Milch leer ist: [MAT] auf Pulver umstellen oder [Stop] füttern

Zugewiesener Milchausgleichswert der vertränkten Vollmilch, welcher mit dem Konzentrationsplan verglichen wird.

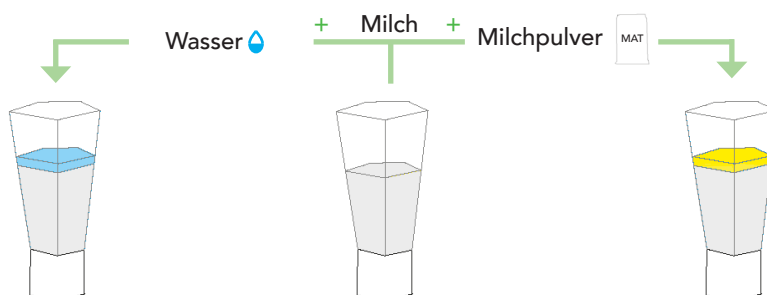

Konzentration < Milchausgleichswert

1 Liter Milch

Konzentration > Milchausgleichswert